



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2024CCC0302-4466755

产品名称: 隔离开关





型 号: TeW5FGDC-2500HU

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)


(浙江方圆电气设备检测有限公司)




<p>申请编号: A2024CCC0302-4466755                  样品名称: 隔离开关                  型号: TeW5FGDC-2500HU                  商 标: /                  数 量: 10 台                  样品来源: 生产企业送样                  收样日期: 2024-06-11                  完成日期: 2024-06-20</p>	<p>委 托 人: 浙江天正智能电器有限公司                  委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号                  生 产 者: 浙江天正智能电器有限公司                  生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号                  生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司                  生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  TeW5FGDC-2500HU;                  Ue: DC1500V; Ui: 1600V; Uimp: 15kV;                  Ith =Ie: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A;                  4P 外形: Icw: 65kA/1s; 100kA/0.4s; 150kA/0.2s; Icm: 150kA;                  2P 外形: Icw: 70kA/1s; 120kA/0.2s; Icm: 120kA;                  使用类别: DC-22A、DC-23A、DC-PV2; 防护等级: IP20 (正面);                  接线方式: 4P 外形、2P 外形, 接线方式见附页 1;                  配用的辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC、10NO10NC;                  Ith: 10A;                  AC-15: Ue/Ie: AC230V/4A、AC400V/2A;                  DC-13: Ue/Ie: DC24V/8A、DC110V/1.2A、DC220V/0.3A;</p>	
<p>主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2024-06-22</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2024-06-22</p>	
<p>签发: 黄 芳 签名:  日期: 2024-06-22</p>	
<p>备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目和原 CCC 认证情况详见附页 2:</p>	

附 页 1

直流接线方式:

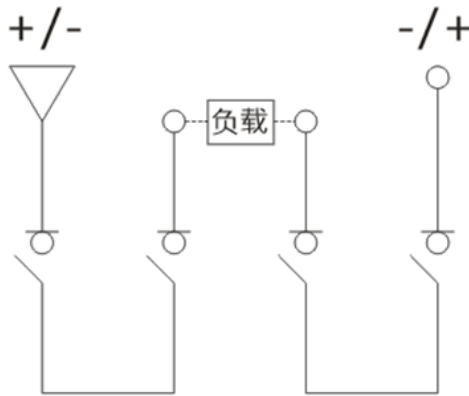

接线图 1 4P 外形 C型接线方式

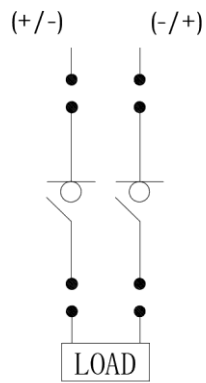

接线图 2 2P 外形

注: 产品可实现上接线或下接线

## 附页 2

序号	变更项目	变更前	变更后
1	委托人、生产者名称变更	上海天毅行智能电气有限公司	浙江天正智能电器有限公司
2	委托人、生产者地址变更	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路388号8幢220室	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
3	接线方式增加	4P外形 详见报告 02402-23119Y20073-S “附页”	4P外形、2P外形 详见报告 02402-24119Y22136-S “附页1”
4	总装配图增加	2TZD.590.6019.1~2	2TZD.590.6019.1~2 (4P外形); 2TZD.259.6283.1~2 (2P外形)
5	2P外形 I <sub>cn</sub> 参数增加	/	70kA/1s; 120kA/0.2s
6	2P外形 I <sub>cm</sub> 参数增加	/	120kA
7	灭弧装置的灭弧方法、材料和结构是否相同变更	是	否, 2P外形与4P外形不同
8	防护等级变更	IP00	IP20(正面)
原 CCC 认证情况:			
原 CCC 证书编号		2024010302638460	
原报告检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 国家电器安全质量检验检测中心(浙江) (浙江方圆电气设备检测有限公司)	报告编号	02402-23119Y20073-S
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			